

Г.Т. №-----

**СП ООО “ГАЗ СУЗАН АРМЕНИЯ”**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ  
ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА  
С УЗЛОМ УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА**

**GSA-25A**

**Серийный №-----**

**Заводской номер:G 25A-----**

**GS-74-27 (40 м<sup>3</sup>/ч) -----**

**Дата : -----**

**М.П.**



### 1. Введение

Настоящий паспорт GSA-25A совмещенный с ИЭ является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием основные характеристики и содержит сведения необходимые для эксплуатации GSA-25A.

### 2. Назначение

Газорегуляторные шкафы с узлом учета расхода газа GSA-25A предназначены для снижения входного давления газа (дресселирования до заданного выходного и поддержания последнего постоянным в заданных пределах, независимо от изменения входного давления).

Газорегуляторные шкафы обеспечивают отчистку газа от механических примесей (фильтрация), контроль за входным и выходным давлением, мгновенное отключение подачи газа потребителям при отклонении давления сверх допустимых пределов.

### 3. Технические характеристики


Наименование параметров	Единицы измерения	Величина параметров
Давление на входе	КПа	100. . 400 (600*)
Давление на выходе		1,5. . 20
Расход Q ном.	м <sup>3</sup> /час.	25
Соединение: резьба вход.	Ду	25
Наружная вых.		50
Выход дыхательной линии		15
Фильтрация	мм.	0.25
Допустимые потери давления газа на сетке фильтра	КПа	5
Минимально необходимый перепад давления для работы регулятора GS-74-27 (40 м <sup>3</sup> /ч)	мм.вод.ст.	P вых.+800
G25A Q max.	м <sup>3</sup> /час.	40
Q ном.		25
Q min.		0.25
Длина	мм	950
Высота		1300
Ширина		550
Масса	кг	150

\*- по специальному заказу

Независимая предохранительная система является одной из специфических особенностей регулятора GS-74-27 (40 м<sup>3</sup>/ч).

При минимальном давлении на входе пропускная способность не снижается.

При максимальном давлении на входе и нулевом расходе регулятор продолжает нормально функционировать и не превышает установленные пределы давления на выходе.

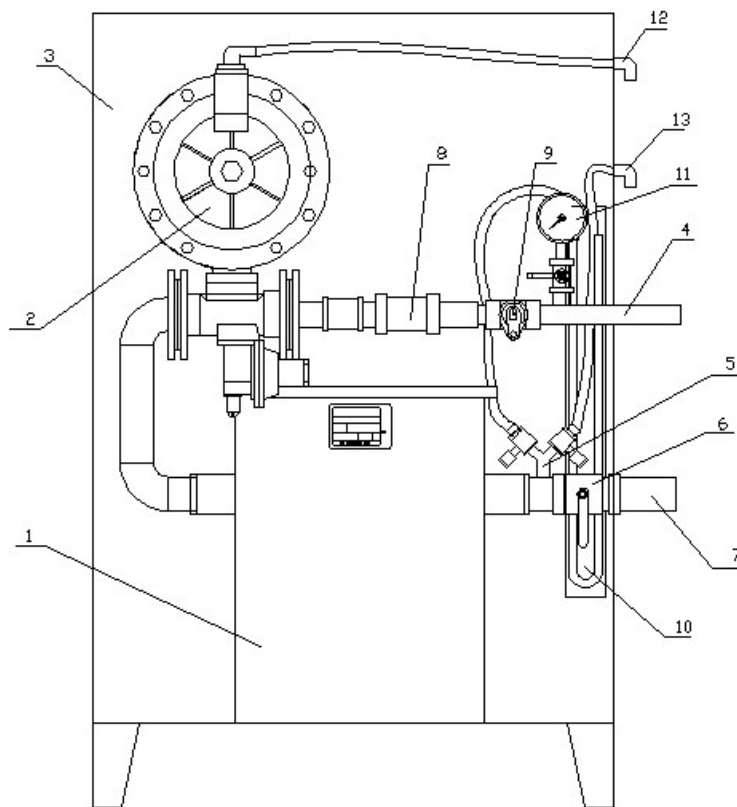

1. Счетчик, 2. Регулятор, 3. Шкаф, 4. Входной патрубок, 5. Кран 2-х позиционный, 6. Кран газовый, 7. Выходной патрубок, 8. Фильтр, 9. Запорный клапан, 10. Манометр U-об, 11. Манометр, 12. Линия сброса ПСК, 13. Продувная линия.

#### **4. Устройство и принцип работы**

Конструктивно GSA-25A представляет собой шкаф, с помещённым внутри оборудованием.

- Счётчика газа G 25A
- Регулятора давления GS-74-27 (40 м<sup>3</sup>/ч) понижающего давление газа и поддерживающего его в определенных пределах.
- Фильтра для отчистки газа от механических примесей.
- Контрольно измерительных приборов (КИП) для измерения давления газа до и после регулятора.
- Полиэтиленовых трубок для сброса давления газа с дыхательных путей в продувочный патрубок.
- Запорных устройств для включения и отключения газорегулирующего оборудования.

Число и расположение запорных устройств выбрано исходя из возможности отключения основного оборудования и необходимых КИП при ревизии и ремонте.

Газ от сети среднего давления через входной патрубок 4, изоляционный запорный клапан 4, который предохраняет перемещение тока через газопровод, попадает в фильтр 8, где очищается от механических примесей и входит в регулятор газа 2. После снижения давление газа и поддержания его в определенных пределах, редуцированный газ входит в счетчик газа 1, где происходит отсчет прошедшего газа. Через выходной патрубок 7, газ поставляется потребителю.

#### **5. Указания мер безопасности**

При монтаже и эксплуатации GSA-25A следует руководствоваться "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

- 1) Изучить конструкцию, принцип действия и работу GSA-25A.
- 2) Следить за его чистотой.
- 3) Не реже одного раза в месяц производить профилактический осмотр с целью проверки всех соединений на плотность.
- 4) Не реже одного раза в 6 месяцев производить профилактический осмотр регулятора давления газа.

## **6. Подготовка к работе и порядок работы**

После окончания монтажа GSA-25A перед пуском в эксплуатацию должны быть проверены

- 1) На прочность и плотность обвязок согласно главы: "Правила безопасности в газовом хозяйстве".
- 2) Обвязка GSA-25A может испытываться в целом от входного изоляционного запорного клапана 4 до выходного газового крана 6.
- 3) Перед пуском в эксплуатацию принятой установки необходимо оборудование и трубы продувать газом для удаления воздуха.

### **Порядок пуска**

Открыть:

- 1) Изоляционный запорный клапан 9.
- 2) Кран газовый, подступа газа к манометру убедиться в поступлении необходимого давления газа в соответствии с техническими требованиями.
- 3) Пустить в ход регулятор газа (оттянуть задний рычаг ПКО)
- 4) Кран газовый 6 (выхода газа)
- 5) Краник 2-х позиционного крана 9 (входа в У-об. манометр 10)
- 6) Кран газовый 8 дыхательной линии регулятора газа.
- 7) Запрещается устанавливать GSA-25A в закрытых помещениях.

## **7. Проверка технического состояния**

Объект проверки	Технические требования
Систематически проверять герметичность резьбовых соединений.	Утечка газа в резьбовых соединениях не допускается.
Систематически проверять, исправную работу манометров.	Манометры должны быть опломбированы.
Изоляционный запорный клапан	Через каждые 3 месяца проверять смазку.

## **8. Характерные неисправности и методы их устранения**

№	Наименование неисправностей, Внешнее проявление	Вероятная причина	Методы устранения
1	Утечка газа через резьбовые соединения.	Ослабла резьба	Затянуть резьбовые соединения
2	При отсутствии расхода, давление газа на выходе повышается.	а) Засорилась уплотнительная поверхность регулятора б) вышло из строя уплотнение	а) Отчистить поверхность седла и уплотнения б) Заменить уплотнение клапана
3	При изменении расхода, давление на выходе резко меняется.	а) Засорены шток б) Засорение импульсного канала	а) Прочистить толкатель, шток б) Прочистить импульсный канал.

## **9. Свидетельство о приёмке**

Газорегуляторный замерный пункт GSA-25A № \_\_\_\_\_  
заводской номер GS-74-27 (40 м<sup>3</sup>/ч) \_\_\_\_\_  
G25A- \_\_\_\_\_

соответствует ТУ  
Контролёр \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

## **10. Маркировка**

Маркировка по фирменной табличке должна содержать:

- наименование установки
- порядковый номер
- максимальное давление на входе
- давление на выходе
- пропускная способность газа
- дата изготовления

## **11. Транспортировка и хранение**

**Транспортировка и хранение GSA-25A по группе "С" GSA-25A могут транспортировать любым видом транспорта, транспортировку производит вертикальном положении. Операции погрузки и разгрузки необходимо производить без сотрясений, ударов и не кантовать установку.**

## **12. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует исправную работу GSA-25A при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок продлевается на время проведения гарантийного ремонта GSA-25A.

При обнаружении в GSA-25A неисправностей производственного характера изготовитель обязуется произвести гарантийный ремонт или обмен неисправного GSA-25A.

Гарантийный ремонт или замена неисправного газорегуляторного шкафа производится при следующих условиях:

- Шкаф не может иметь механических повреждений (трещины, вмятины и т.д.) и повреждений от сварочных работ,
- в паспорте должна быть отметка об установке шкафа с названием организации, установившей счетчик,
- датой установки, номером лицензии на монтаж и обслуживание счетчиков газа,
- гарантийный талон должен быть заполнен,
- газ должен соответствовать ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Общее техническое требование".

5. Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(штамп продающей организации) Подпись: М.П.

6. Место установки шкафа: \_\_\_\_\_

7. Дата установки шкафа: \_\_\_\_\_

8. Наименование монтажной организации: \_\_\_\_\_

Подписи ответственных лиц: \_\_\_\_\_

М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание неисправностей (заполняется эксплуатирующей организацией):

---

---

---

Подписи: 1.  
2.  
М.П. 3.

Заключение организации, осуществляющей гарантийное обслуживание:

---

---

---

Подпись: М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание неисправностей (заполняется эксплуатирующей организацией):

---

---

---

Подписи: 1.  
2.  
М.П. 3.

Заключение организации, осуществляющей гарантийное обслуживание:

---

---

---

Подпись: М.П.

***Наша компания предлагает следующую продукцию своего производства:***

Промышленные, коммунальные и бытовые счетчики газа с корректором и без (G2.5, G4A, G4C, G4D, G6A, G6C, G10, G16, G25B, G25A, G40, G65, G100, G160), регуляторы давления газа (магистральные, промышленные, бытовые), осевой регулятор давления газа серии GS-80A-AF (Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200) класса ANSI 150, 300, 600 (50 ÷ 950.000 м<sup>3</sup>/ч) и осевой регулятор давления газа серии GS-80B-AF (Ду 25, Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200) класса ANSI 150, 300, 600 (10÷100 000 м<sup>3</sup>/ч), фильтры природного газа (магистральные, промышленные, бытовые) до 10 МПа от Ду 50 до Ду 200 класса ANSI 150, 300, 600, муфты изолирующие до 10 МПа от Ду 50 до Ду 1300 класса ANSI 150, 300, 600, предохранительный запорный клапан серии GS 82.A до 10 МПа (Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200) класса ANSI 150, 300, 600 и предохранительный запорный клапан серии GS-78-25 до 1,2 МПа (Ду 50, Ду 80, Ду 100) класса ANSI 150, запорный кран счетчика (кран конусный) GS-77-37 до 1,2 МПа (Ду 15, Ду 20, Ду 25), шаровые газовые краны до 2,4 МПа (резьб.) Ду 15, Ду 20, Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50 и шаровые газовые краны до 5 МПа (фланц.) Ду 50, Ду 80, Ду 100, пылевлагоотделители до 5 МПа от Ду 50 до Ду 600 класса ANSI 150, 300, 600, ГРПШ, ГРС и др.

**Низкие цены и высокое качество приятно Вас удивят!!!**

---

**СП ООО "Газ Сузан Армения"**

**Фактический адрес:** Республика Армения, 0014, г. Ереван, пр. Азатутяна 26/1.

**Юридический адрес:** Республика Армения, 2208, Котайский марз, г. Абовян, 3 микрорайон, 15, кв.9.

**Тел.:** +374 10 23 87 28  
29 70 80

**Тел./Факс:** +374 10 23 10 91

**Моб.:** +374 91 41 43 49

**E-mail:** [info@gsa.am](mailto:info@gsa.am)  
[commerce@gsa.am](mailto:commerce@gsa.am)

**URL:** [www.gsa.am](http://www.gsa.am)